


平成16年10月～11月

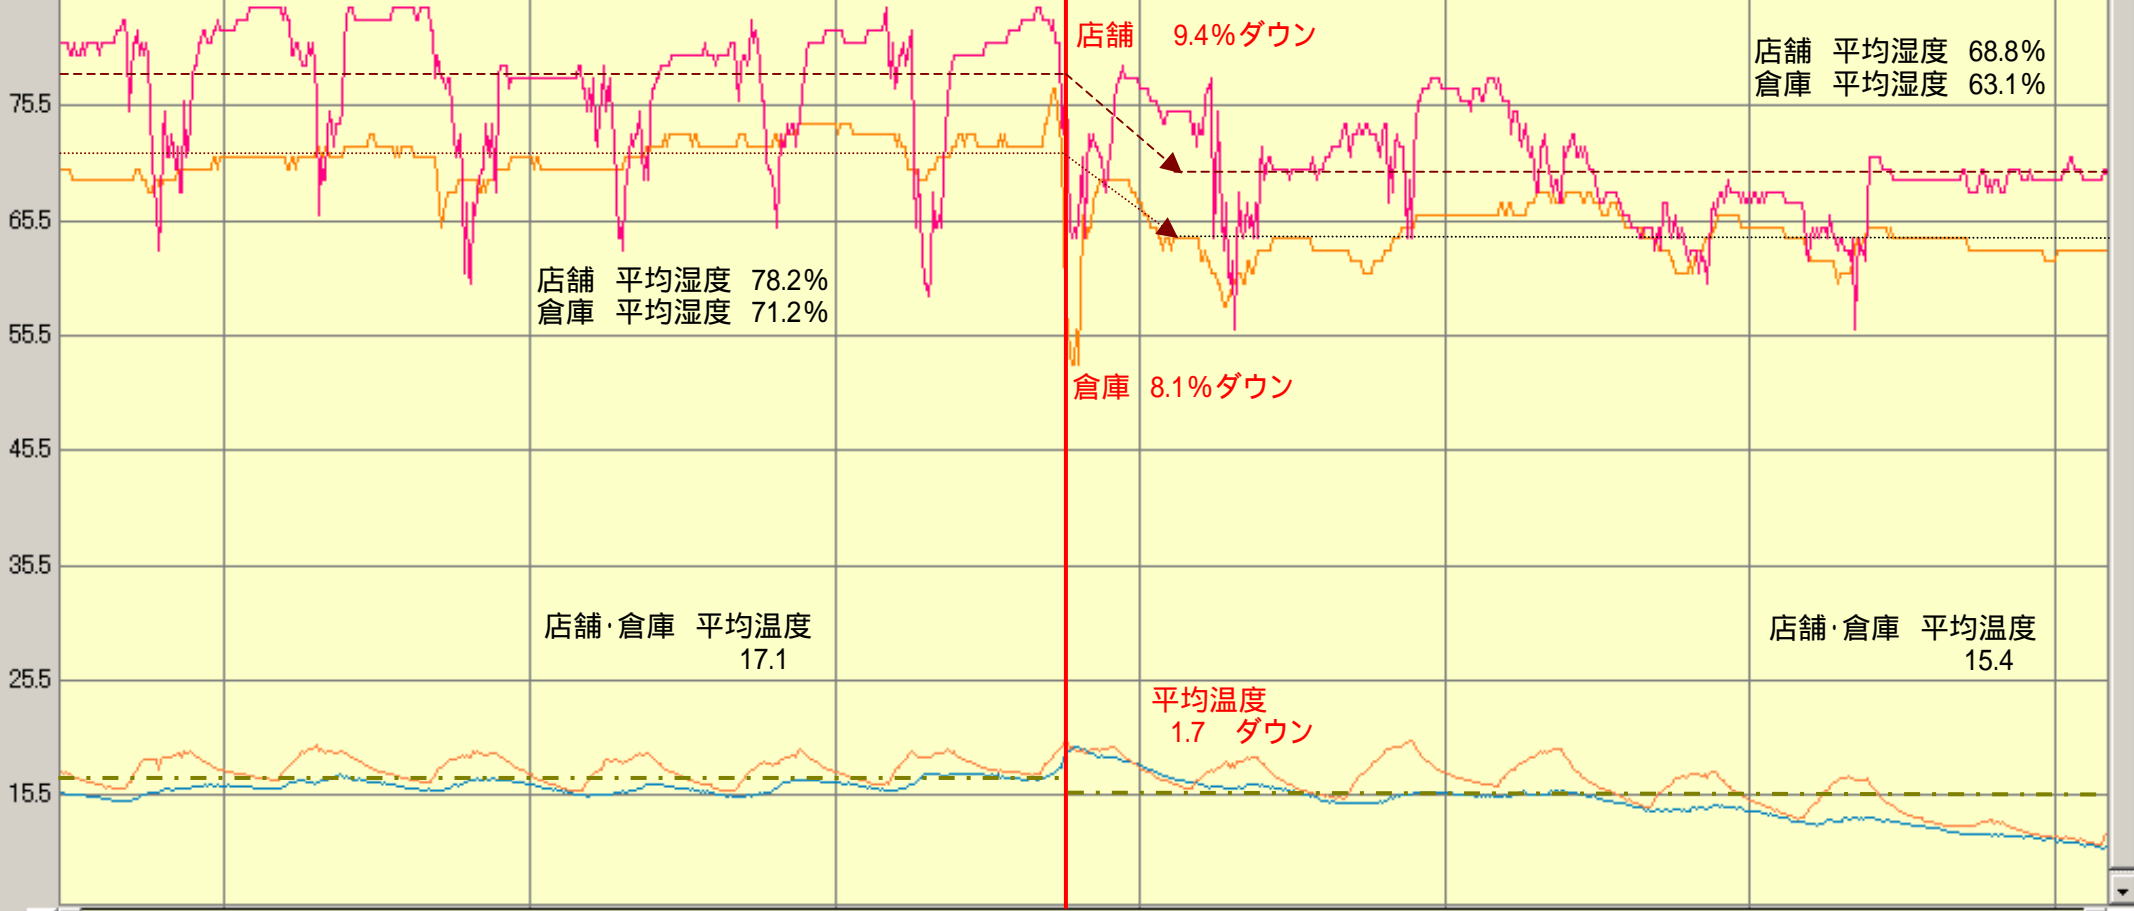

3/10/29 0:00'00 3/10/31 0:00'00 3/11/02 0:00'00 3/11/04 0:00'00 3/11/06 0:00'00 3/11/08 0:00'00 3/11/10 0:00'00

Cursor A 2003/10/27 21:48'51 Calculation Range from 2003/10/27 21:48'51
Cursor B 2003/11/10 8:46'52 A<-->B 13 10:58'01 to 2003/11/10 8:46'52

ch	Name	Interval	Sample	CursorA	CursorB	A<-->B	Max.	Min.	Avg.	Unit	
1	店舖 温度	20min.	985	17.6	12.7	4.9	20.2	11.2	17.0	°C	
2	3F倉庫 温度	20min.	985	15.7	11.0	4.7	19.8	10.9	15.5	°C	
3	店舖 湿度	20min.	985	81	68	13	84	56	74.0	%RH	
4	3F倉庫 湿度	20min.	985	70	63	7	77	53	67.6	%RH	
5	札幌市内 東区RC造の店舖(生花店)										
6	店舖には角型2台(入り口、排煙窓)										
7	倉庫には角型5台(排煙窓)										
8											